


消火栓設置詳細図-1/2

概略設置平面図


吉野川市 鴨島町 上浦

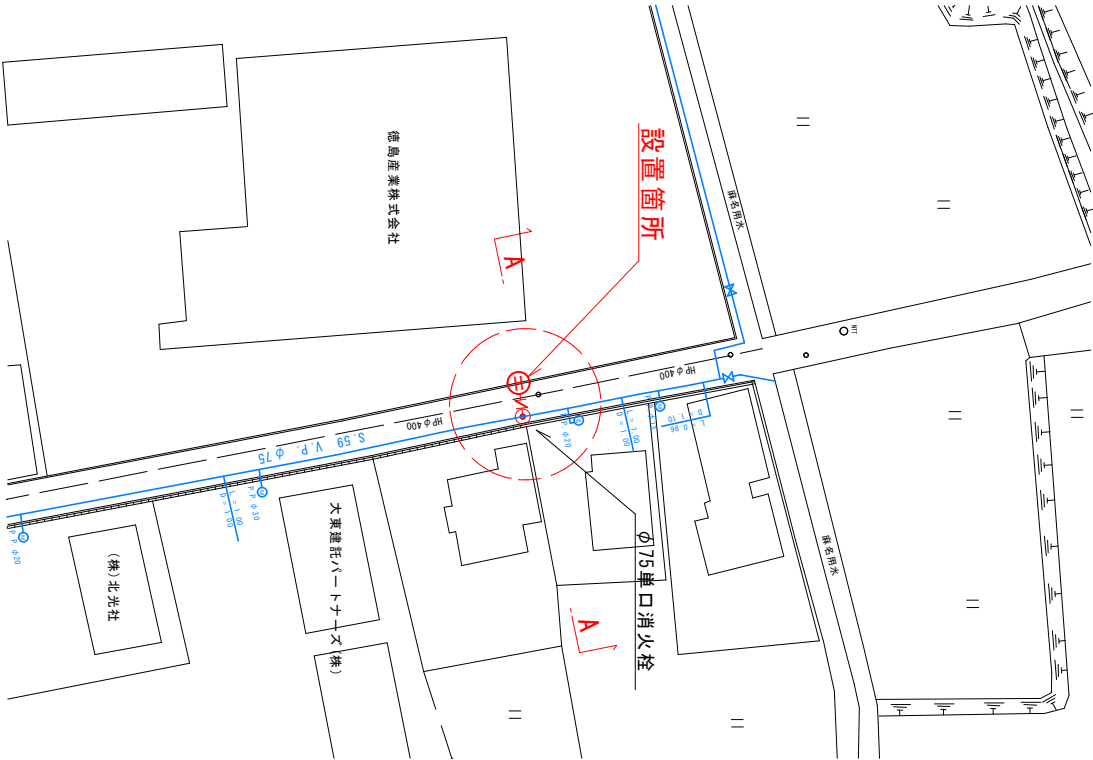


注) 消火栓設置箇所については、
監督員と協議し決定すること

1-1 横断面図

S=1:50

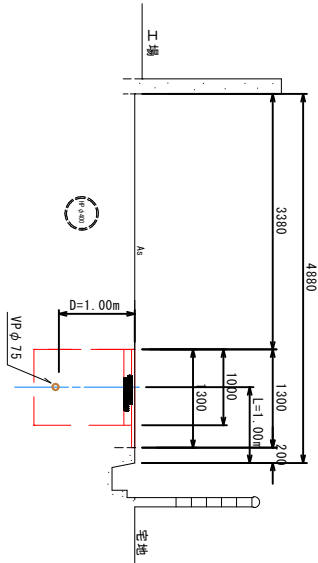

消火栓設置参考図 S=1:20

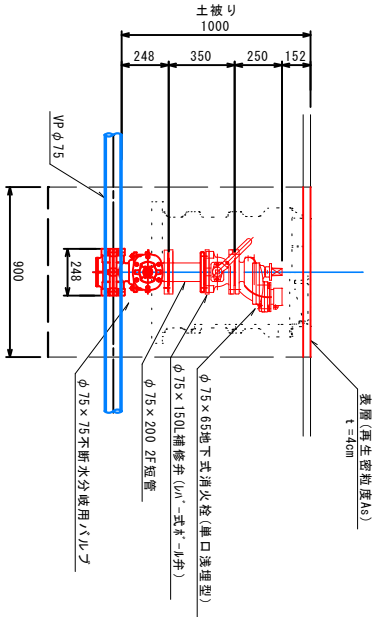

注) ホルムは、埋み止め防止のため
ロックホルム(SUS)を使うこと。

注) 掘削時にV管の継ぎ手があれば、掘削防止金具を設置すること。


所属年度	8年度	図面番号/図面数量	1/2
図名	消火栓設置詳細図 -1/2	図示	
名称	上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事		
施工箇所	吉野川市 鴨島町 上浦		
事業名称	吉野川市		

消火栓設置詳細図-2/2

不断水分岐用バルブ掘削標準断面図

S=1/20




平面図



消火栓ボックス標準図
(2号)

S=1:20

φ75用(土盛り1000)

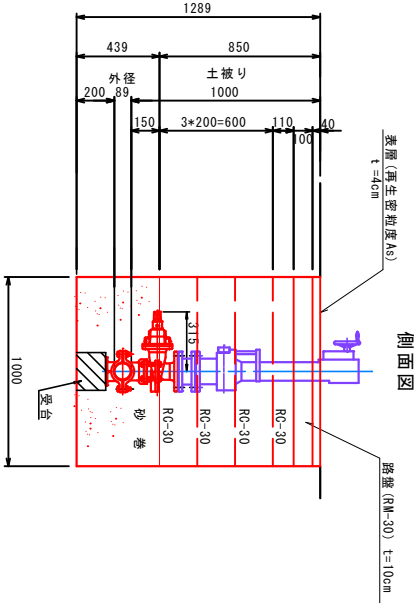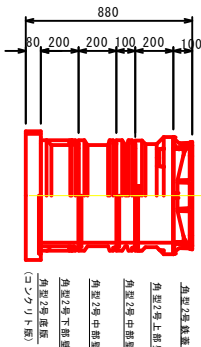

消火栓ボックス一覧表

消火栓番号	△	合計
土盛り	1000	
H	880	
角型2号上蓋	H=100	1
角型2号中部蓋	H=200	1
角型2号下部蓋	H=100	1
角型2号中部蓋	H=200	1
角型2号下部蓋	H=80	1

注) 消火栓ボックスのストラフ(角型底部)は、管天+150程度に設置すること。
注) 消火栓ボックスについては、同等品以上とすること。

所属年度	8年度	図面番号/図面数量	2/2
図名	消火栓設置詳細図 -2/2	図示	
名称	上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事		
施工箇所	吉野川市 鴨島町上浦		
事業名称	吉野川市		